

# **ЗАЖИМЫ И ПЛАСТИНЫ КОНТАКТНЫЕ ДЛЯ ВЫСОКОВОЛЬТНЫХ ВВОДОВ. Технические характеристики.**

По вопросам продаж и поддержки обращайтесь:

Архангельск (8182)63-90-72  
Астана +7(7172)727-132  
Белгород (4722)40-23-64  
Брянск (4832)59-03-52  
Владивосток (423)249-28-31  
Волгоград (844)278-03-48  
Вологда (8172)26-41-59  
Воронеж (473)204-51-73  
Екатеринбург (343)384-55-89  
Иваново (4932)77-34-06  
Ижевск (3412)26-03-58  
Казань (843)206-01-48

Калининград (4012)72-03-81  
Калуга (4842)92-23-67  
Кемерово (3842)65-04-62  
Киров (8332)68-02-04  
Краснодар (861)203-40-90  
Красноярск (391)204-63-61  
Курск (4712)77-13-04  
Липецк (4742)52-20-81  
Магнитогорск (3519)55-03-13  
Москва (495)268-04-70  
Мурманск (8152)59-64-93  
Набережные Челны (8552)20-53-41

Нижний Новгород (831)429-08-12  
Новокузнецк (3843)20-46-81  
Новосибирск (383)227-86-73  
Орел (4862)44-53-42  
Оренбург (3532)37-68-04  
Пенза (8412)22-31-16  
Пермь (342)205-81-47  
Ростов-на-Дону (863)308-18-15  
Рязань (4912)46-61-64  
Самара (846)206-03-16  
Санкт-Петербург (812)309-46-40  
Саратов (845)249-38-78


Смоленск (4812)29-41-54  
Сочи (862)225-72-31  
Ставрополь (8652)20-65-13  
Тверь (4822)63-31-35  
Томск (3822)98-41-53  
Тула (4872)74-02-29  
Тюмень (3452)66-21-18  
Ульяновск (8422)24-23-59  
Уфа (347)229-48-12  
Челябинск (351)202-03-61  
Череповец (8202)49-02-64  
Ярославль (4852)69-52-93

Эл. почта: [tsn@nt-rt.ru](mailto:tsn@nt-rt.ru) || Сайт: <http://toltrans.nt-rt.ru>

## СОДЕРЖАНИЕ

|                                                      |    |
|------------------------------------------------------|----|
| Зажимы контактные медные (допустимый ток 1000А)      | 3  |
| Зажимы контактные медные (допустимый ток 1600-2500А) | 4  |
| Зажимы контактные медные (допустимый ток 2500А)      | 5  |
| Зажимы контактные медные (допустимый ток 3150А)      | 6  |
| Пластины контактные медные (допустимый ток 4000А)    | 7  |
| Зажимы контактные медные (допустимый ток 5000А)      | 8  |
| Зажимы контактные медные (допустимый ток 8000А)      | 9  |
| Зажимы контактные латунные (допустимый ток 1250А)    | 10 |
| Зажимы контактные латунные (допустимый ток 2000А)    | 11 |
| Зажимы контактные латунные (допустимый ток 3150А)    | 12 |


# ЗАЖИМЫ КОНТАКТНЫЕ МЕДНЫЕ (М1)

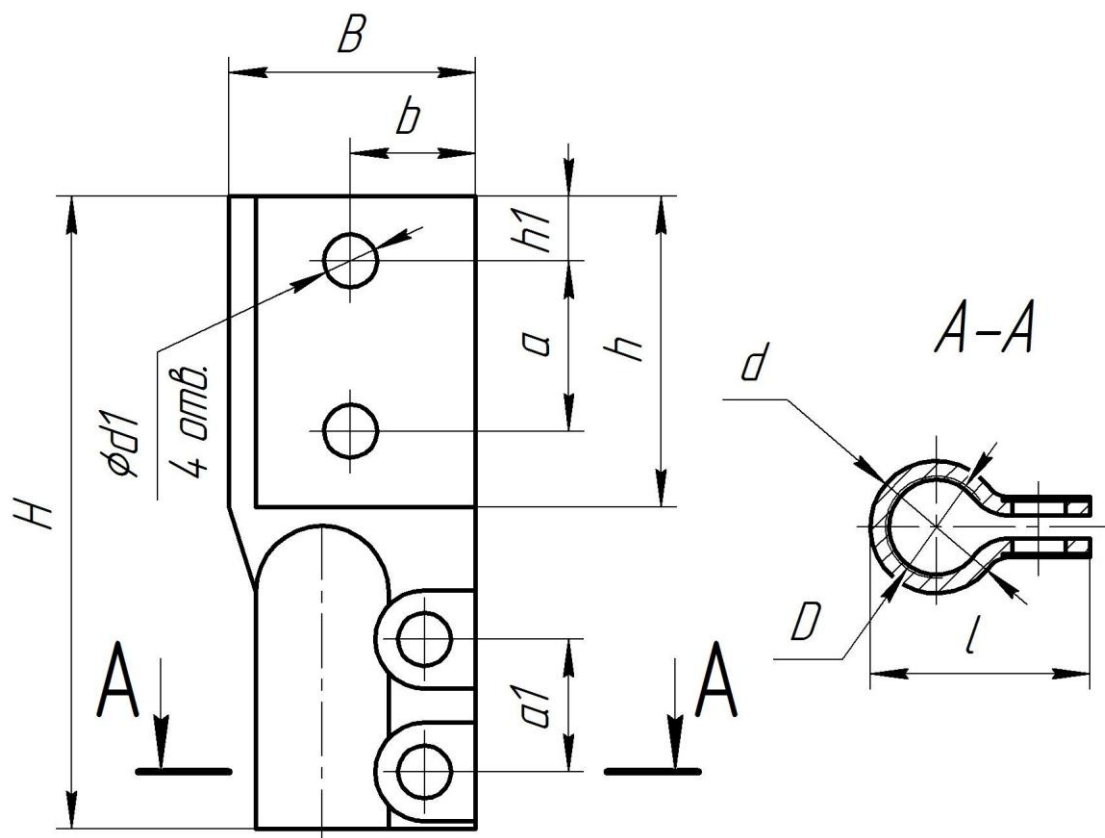

| Наименование     | Обозначение     | Допустимый ток, А | Размеры, мм |         |    |    |    |    |    |    |    |    | Масса, кг |
|------------------|-----------------|-------------------|-------------|---------|----|----|----|----|----|----|----|----|-----------|
|                  |                 |                   | H           | D       | B  | d  | l  | h  | d1 | a  | b  | a1 |           |
| Зажим контактный | ВЕИЮ.745381.001 | 1000              | 167         | M27x1,5 | 65 | 35 | 58 | 82 | 14 | 45 | 33 | 35 | 1,2       |

Покрывтне по ГОСТ 9.306-85 – О.9


# ЗАЖИМЫ КОНТАКТНЫЕ МЕДНЫЕ (М1)

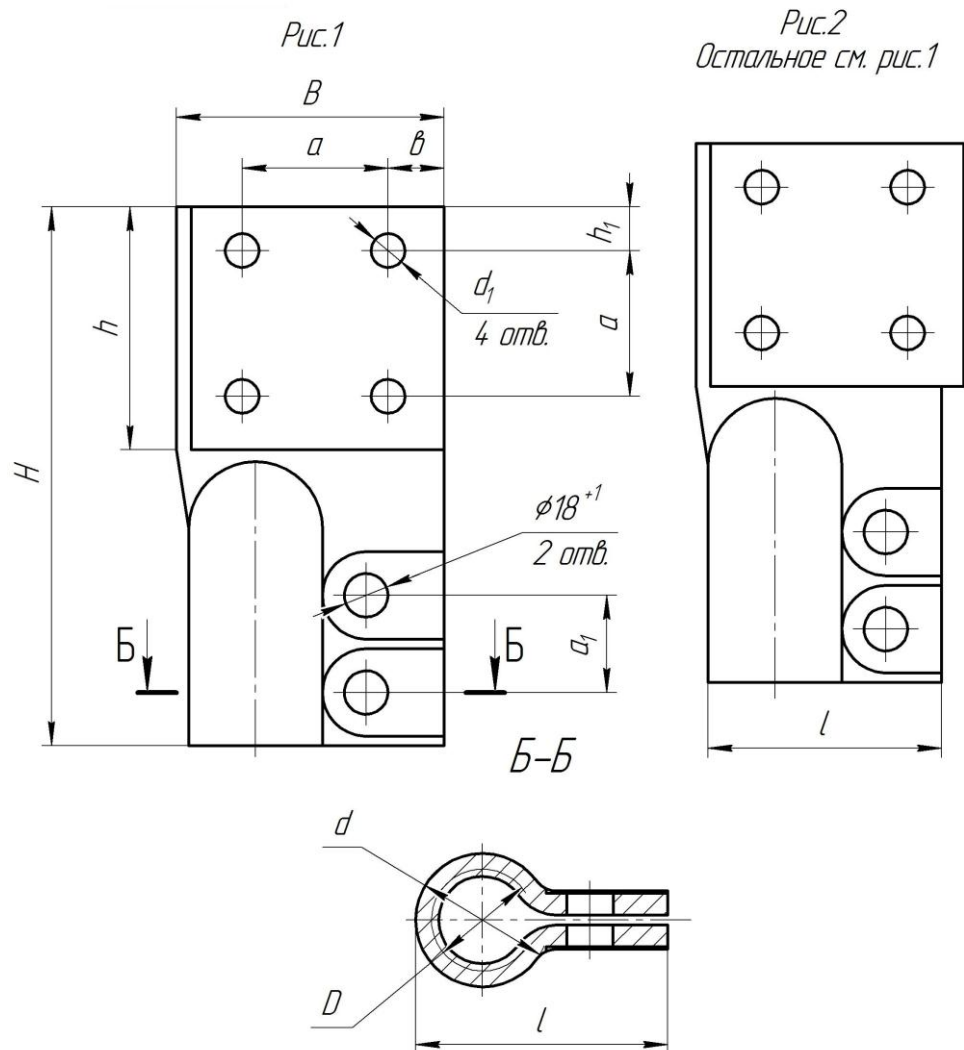

| Наименование     | Обозначение           | Допустимый ток,<br>А | Р<br>и<br>с | Размеры, мм |       |     |    |     |     |    |    |    |    | Масса, кг |
|------------------|-----------------------|----------------------|-------------|-------------|-------|-----|----|-----|-----|----|----|----|----|-----------|
|                  |                       |                      |             | H           | D     | B   | d  | l   | h   | d1 | a  | b  | a1 |           |
| Зажим контактный | ВЕИЮ.745381.002-00.17 | 1600                 | 1           | 200         | M33x2 | 85  | 46 | 75  | 100 | 14 | 45 | 18 | 40 | 2,8       |
|                  | ВЕИЮ.745381.002-01.17 | 2000                 | 1           | 222         | M42x3 | 110 | 55 | 100 | 100 | 18 | 60 | 23 | 40 | 3,7       |
|                  | ВЕИЮ.745381.002-02.17 | 2500                 | 2           | 250         | M48x3 | 130 | 60 | 110 | 130 | 18 | 60 | 32 | 45 | 5,7       |
|                  | ВЕИЮ.745381.002-03.07 | 2000                 | 1           | 222         | M42x3 | 100 | 55 | 90  | 100 | 18 | 45 | 25 | 40 | 3,7       |
|                  | ВЕИЮ.745381.002-04.07 | 2500                 | 1           | 230         | M48x3 | 115 | 60 | 105 | 100 | 18 | 50 | 30 | 45 | 4,9       |
|                  | ВЕИЮ.745381.002-05.07 | 2000                 | 1           | 222         | M42x3 | 100 | 55 | 90  | 100 | 14 | 45 | 25 | 40 | 3,8       |

Покрывание по ГОСТ 9.306-85 – О.9


## ЗАЖИМЫ КОНТАКТНЫЕ МЕДНЫЕ (М1)

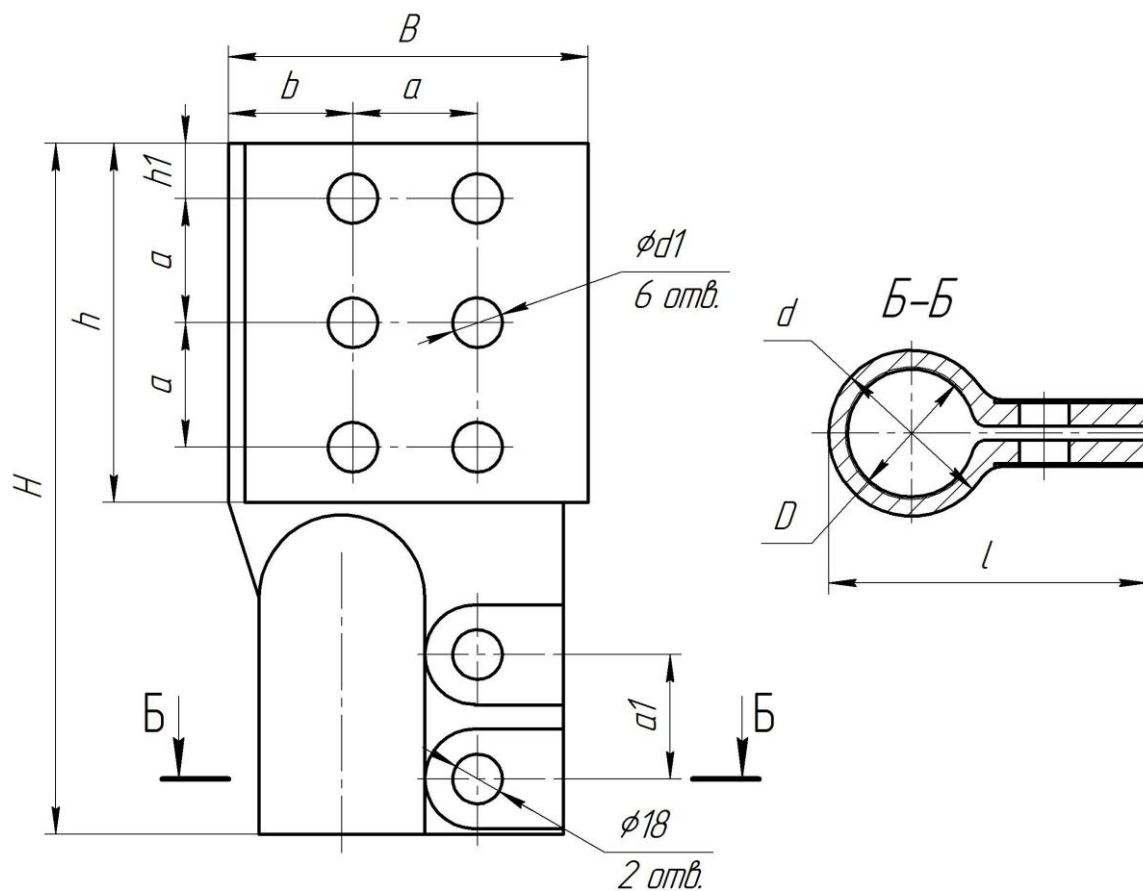

| Наименование     | Обозначение     | Допустимый ток, А | Размеры, мм |       |     |    |     |     |    |    |    |    |    | Масса, кг |
|------------------|-----------------|-------------------|-------------|-------|-----|----|-----|-----|----|----|----|----|----|-----------|
|                  |                 |                   | Н           | Д     | В   | д  | l   | h   | d1 | a  | b  | h1 | a1 |           |
| Зажим контактный | ВЕИЮ.745381.004 | 2500              | 250         | M48x3 | 130 | 60 | 110 | 130 | 18 | 45 | 40 | 20 | 45 | 5,7       |

Покрытие по ГОСТ 9.306-85 – О.9


# ЗАЖИМЫ КОНТАКТНЫЕ МЕДНЫЕ (М1)

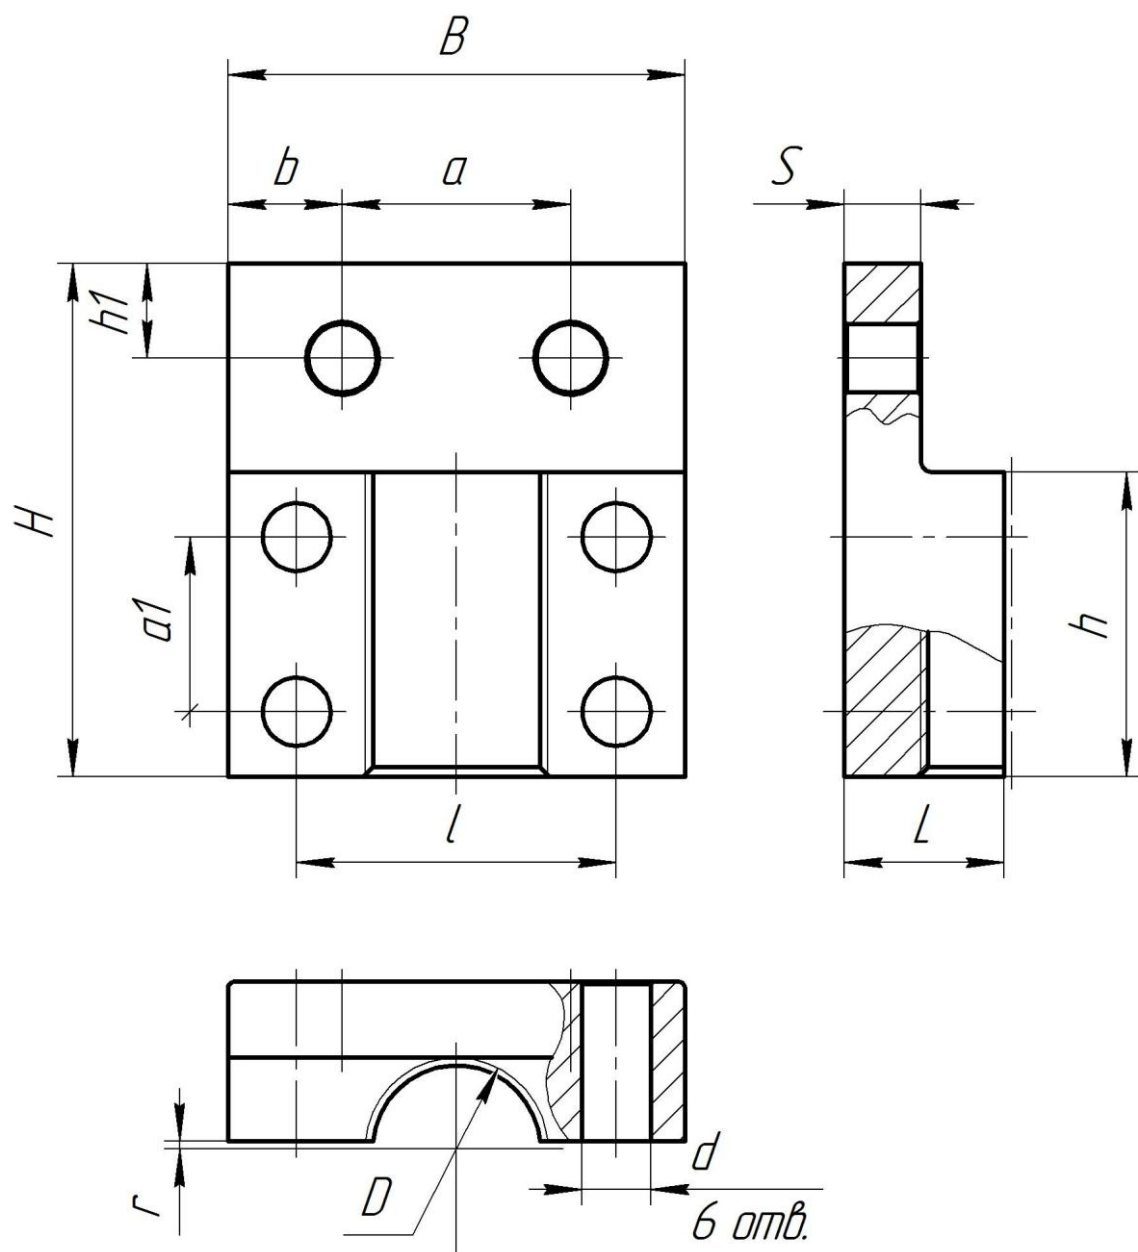

| Наименование     | Обозначение     | Допустимый ток, А | Размеры, мм |       |     |    |    |    |   |    |    |    |    |    |    | Масса, кг |
|------------------|-----------------|-------------------|-------------|-------|-----|----|----|----|---|----|----|----|----|----|----|-----------|
|                  |                 |                   | H           | D     | B   | L  | d  | S  | R | l  | h  | a  | b  | h1 | a1 |           |
| Зажим контактный | ВЕИЮ.741562.009 | 3150              | 135         | M48x3 | 120 | 42 | 18 | 20 | 2 | 84 | 80 | 60 | 30 | 25 | 46 | 3.7       |

Покрывтне по ГОСТ 9.306-85 – О.9


# ПЛАСТИНЫ КОНТАКТНЫЕ МЕДНЫЕ (М1)

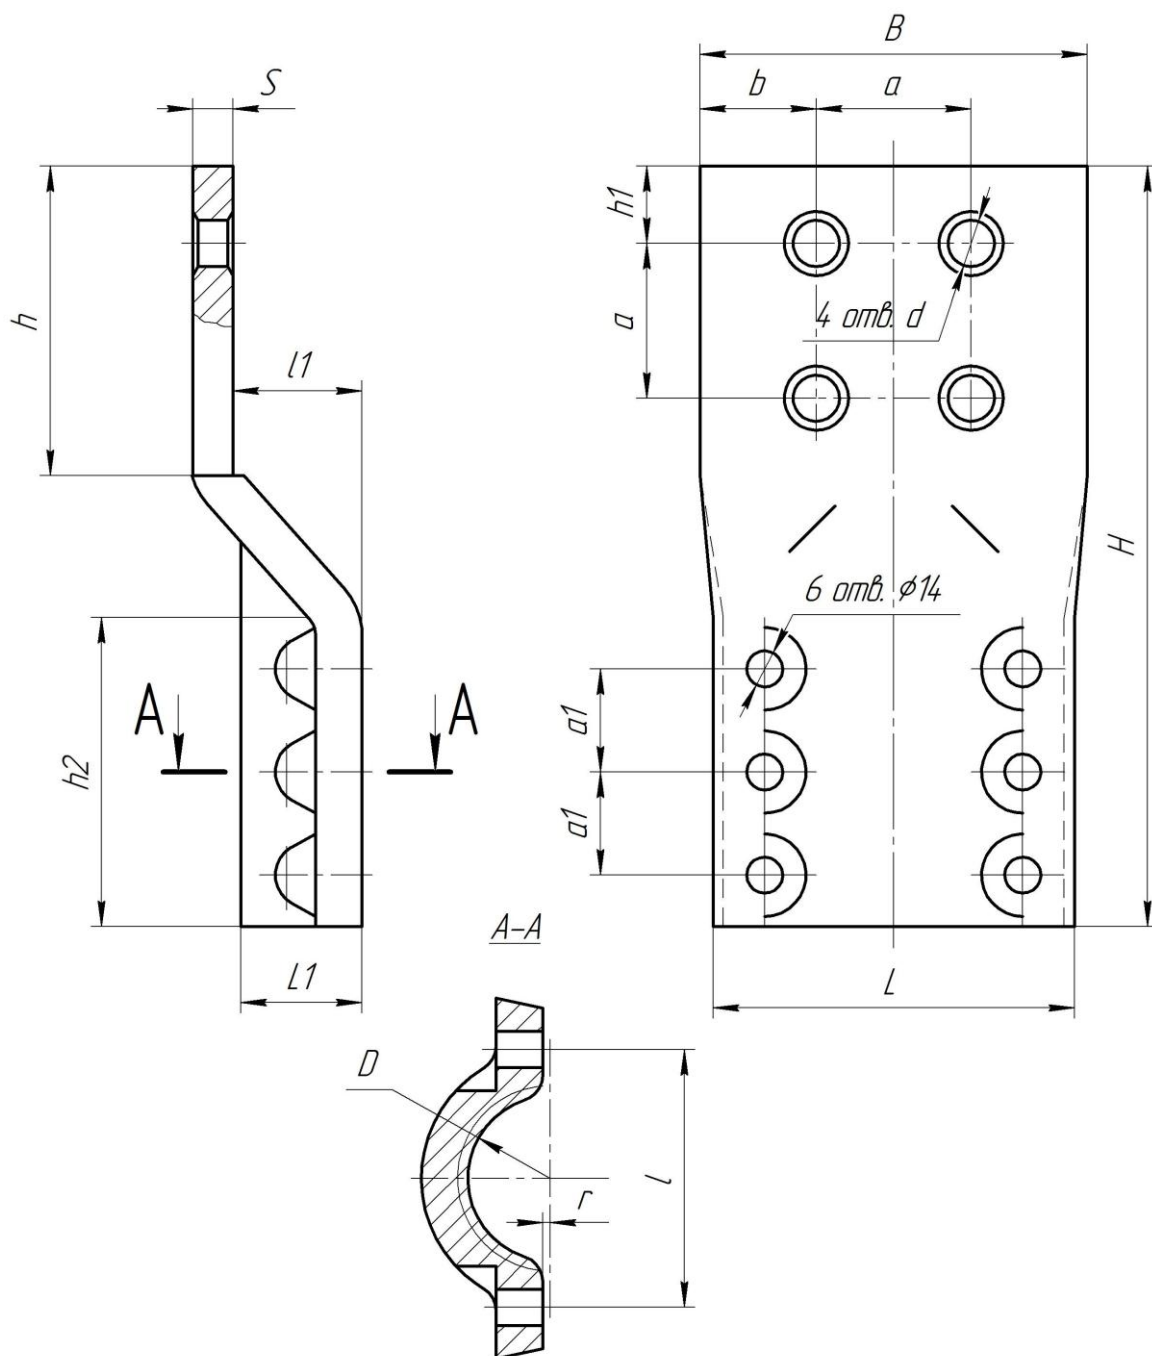

| Наименование        | Обозначение        | Допустимый ток, А | Размеры, мм |        |     |     |     |    |     |    |    |      |     |                |    |    | Покрытие по ГОСТ 9.306-85 |
|---------------------|--------------------|-------------------|-------------|--------|-----|-----|-----|----|-----|----|----|------|-----|----------------|----|----|---------------------------|
|                     |                    |                   | H           | D      | B   | L   | l   | l1 | h   | d  | a  | S    | h2  | L <sub>1</sub> | b  | a1 |                           |
| Пластина контактная | ВЕИЮ.745427.001    | 4000              | 295         | M72 x2 | 150 | 140 | 100 | 50 | 120 | 18 | 60 | 15,5 | 120 | 47             | 45 | 40 | O.9                       |
|                     | ВЕИЮ.745427.001-01 | 4000              | 295         | M72 x2 | 150 | 140 | 100 | 50 | 120 | 18 | 60 | 15,5 | 120 | 47             | 45 | 40 | Ср 3                      |

Масса 5.8 кг. Зажимы устанавливаются в паре


## ЗАЖИМЫ КОНТАКТНЫЕ МЕДНЫЕ (М1)

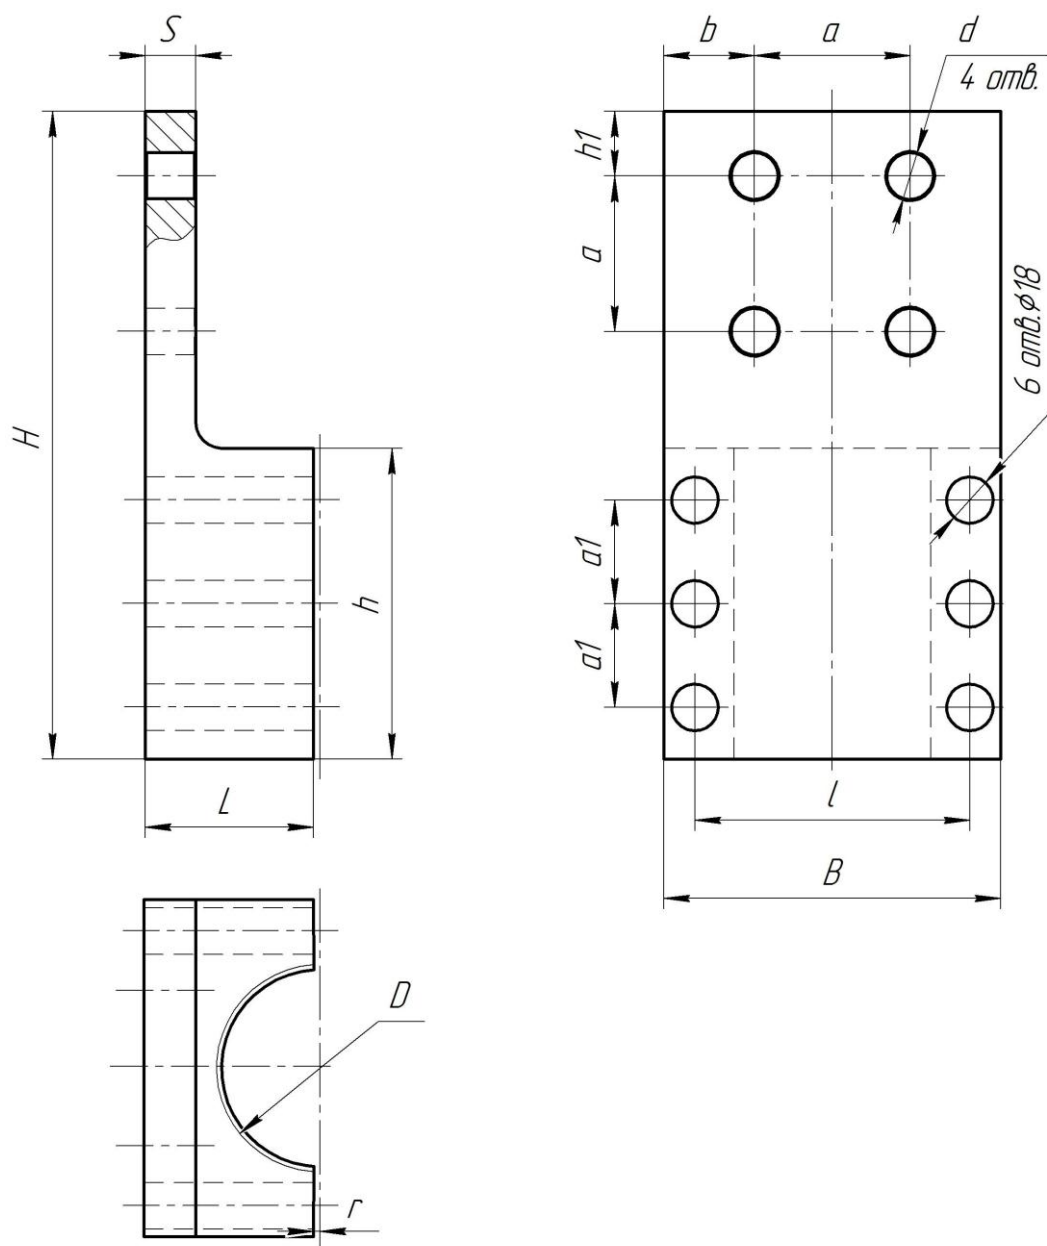

| Наименование     | Обозначение     | Допустимый ток, А | Размеры, мм |           |     |    |    |    |     |     |     |    |    |    |    | Масса кг |
|------------------|-----------------|-------------------|-------------|-----------|-----|----|----|----|-----|-----|-----|----|----|----|----|----------|
|                  |                 |                   | H           | D         | B   | L  | d  | S  | r   | l   | h   | a  | b  | h1 | a1 |          |
| Зажим контактный | ВЕИЮ.741562.008 | 5000              | 250         | M 8 0 x 2 | 130 | 65 | 18 | 20 | 2,5 | 106 | 120 | 60 | 35 | 25 | 40 | 8,5      |

Покрывтие по ГОСТ 9.306-85 – О.9.  
Зажимы устанавливаются в паре

# ЗАЖИМЫ КОНТАКТНЫЕ МЕДНЫЕ (М1)

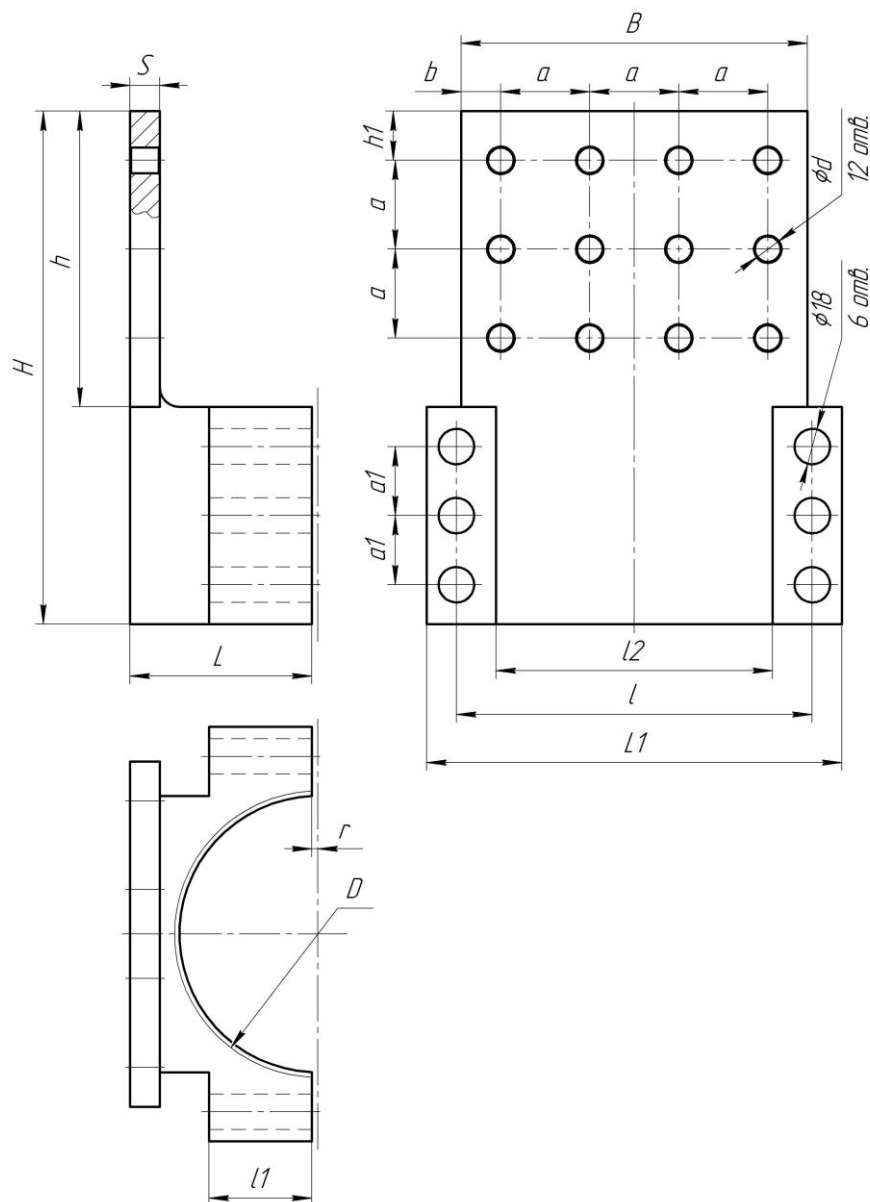

| Наименование        | Обозначение     | Допустимый ток,<br>А | Размеры, мм |        |     |    |    |    |   |     |     |     |    |     |    |    |    | Масса<br>кг |      |
|---------------------|-----------------|----------------------|-------------|--------|-----|----|----|----|---|-----|-----|-----|----|-----|----|----|----|-------------|------|
|                     |                 |                      | H           | D      | B   | L  | d  | S  | r | l   | l2  | L1  | l1 | h   | a  | b  | h1 |             | a1   |
| Зажим<br>контактный | ВЕИЮ.741562.007 | 8000                 | 260         | M145x2 | 175 | 92 | 13 | 15 | 3 | 180 | 140 | 210 | 52 | 150 | 45 | 20 | 25 | 35          | 12.1 |

Покрытие по ГОСТ 9.306-85 – О.9

Зажимы устанавливаются в паре

# ЗАЖИМЫ КОНТАКТНЫЕ ЛАТУННЫЕ (ЛЦ40С)

Рис. 1


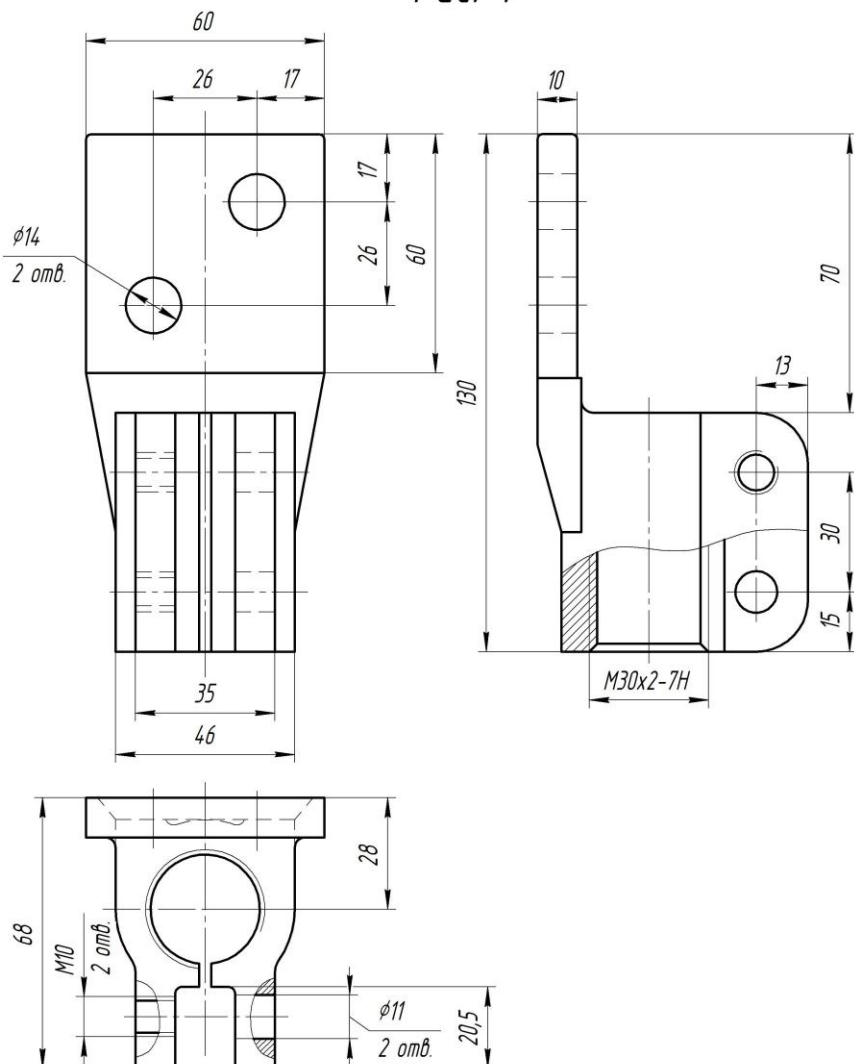


Рис. 2  
Остальное см. рис.1

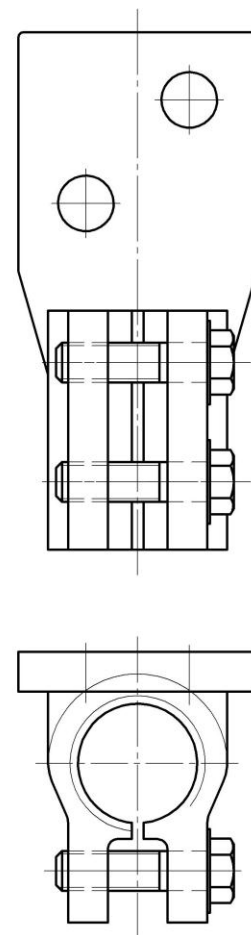

| Наименование    | Обозначение     | Допустимый ток,<br>А | Р<br>и<br>с | Масса, кг | Примечание |
|-----------------|-----------------|----------------------|-------------|-----------|------------|
| Контакт верхний | ВЕИЮ.757464.001 | 1250                 | 1           | 1,3       |            |
|                 | ВЕИЮ.685179.006 | 1250                 | 2           | 1,4       | В сборе    |

## ЗАЖИМЫ КОНТАКТНЫЕ ЛАТУННЫЕ (ЛЦ40С)





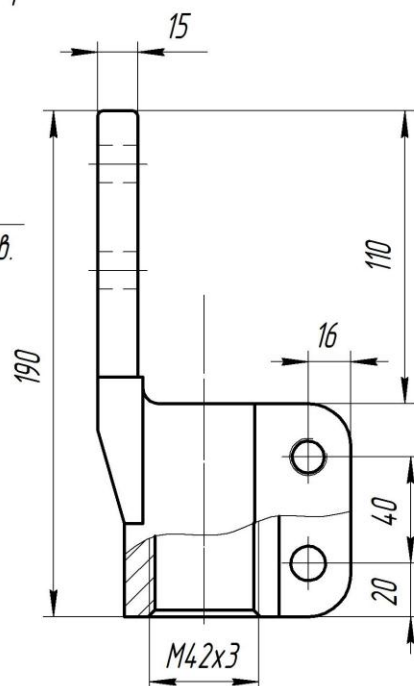


Рис. 2  
остальное см. рис. 1

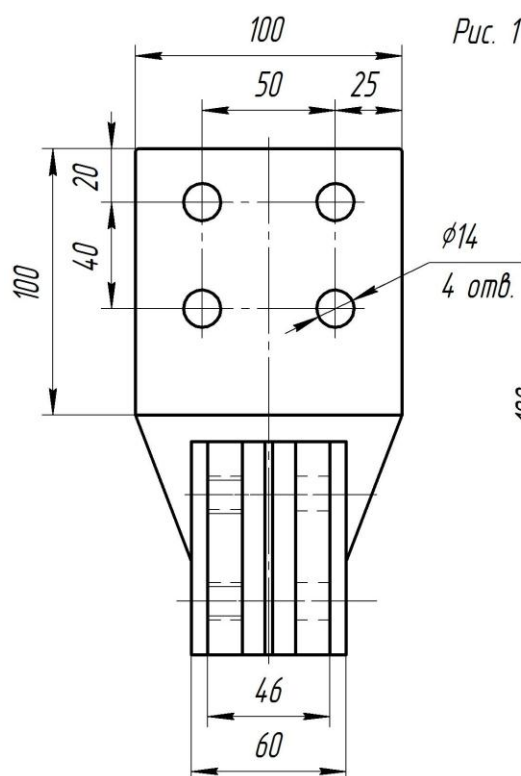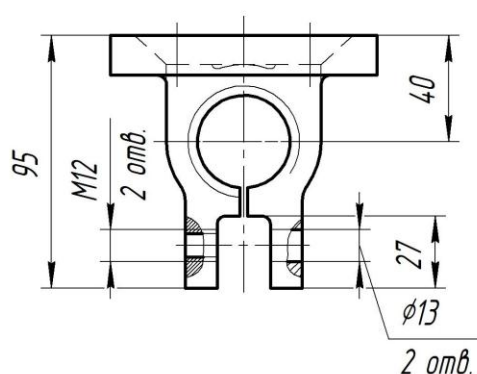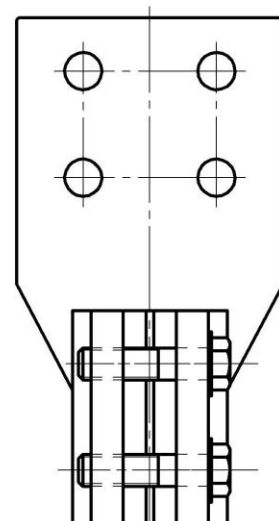

| Наименование    | Обозначение     | Допустимый ток,<br>А | Р<br>и<br>с | Масса, кг | Примечание |
|-----------------|-----------------|----------------------|-------------|-----------|------------|
| Контакт верхний | ВЕИЮ.757464.002 | 2000                 | 1           | 3,2       |            |
|                 | ВЕИЮ.685179.007 | 2000                 | 2           | 3,3       | В сборе    |

## ЗАЖИМЫ КОНТАКТНЫЕ ЛАТУННЫЕ (ЛЦ40С)


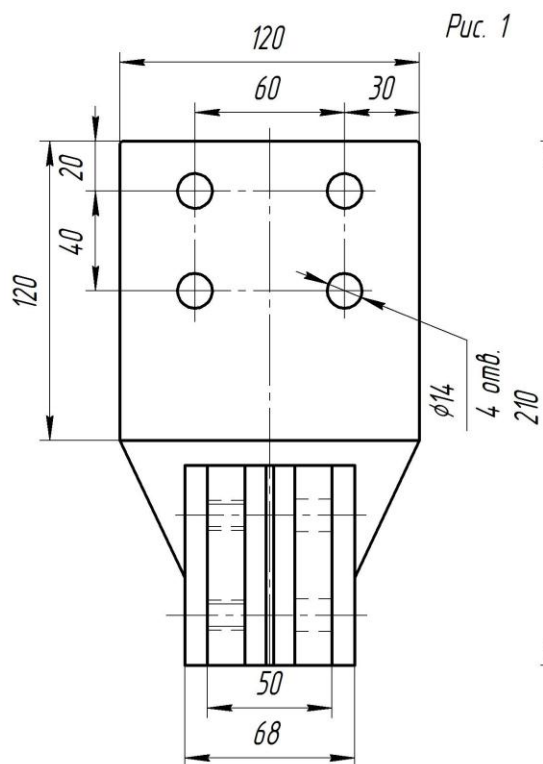


Рис. 2  
Остальное см. рис. 1



| Наименование    | Обозначение     | Допустимый ток,<br>А | Р<br>и<br>с | Масса, кг | Примечание |
|-----------------|-----------------|----------------------|-------------|-----------|------------|
| Контакт верхний | ВЕИЮ.757464.005 | 3150                 | 1           | 4,4       |            |
|                 | ВЕИЮ.685179.008 | 3150                 | 2           | 4,5       | В сборе    |

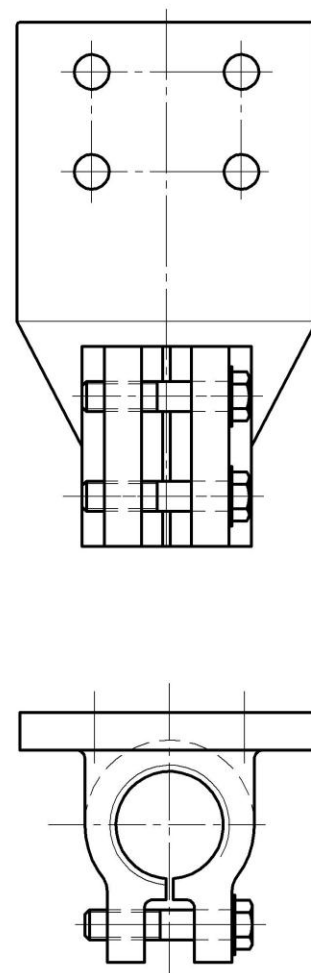

По вопросам продаж и поддержки обращайтесь:

Архангельск (8182)63-90-72  
Астана +7(7172)727-132  
Белгород (4722)40-23-64  
Брянск (4832)59-03-52  
Владивосток (423)249-28-31  
Волгоград (844)278-03-48  
Вологда (8172)26-41-59  
Воронеж (473)204-51-73  
Екатеринбург (343)384-55-89  
Иваново (4932)77-34-06  
Ижевск (3412)26-03-58  
Казань (843)206-01-48

Калининград (4012)72-03-81  
Калуга (4842)92-23-67  
Кемерово (3842)65-04-62  
Киров (8332)68-02-04  
Краснодар (861)203-40-90  
Красноярск (391)204-63-61  
Курск (4712)77-13-04  
Липецк (4742)52-20-81  
Магнитогорск (3519)55-03-13  
Москва (495)268-04-70  
Мурманск (8152)59-64-93  
Набережные Челны (8552)20-53-41

Нижний Новгород (831)429-08-12  
Новокузнецк (3843)20-46-81  
Новосибирск (383)227-86-73  
Орел (4862)44-53-42  
Оренбург (3532)37-68-04  
Пенза (8412)22-31-16  
Пермь (342)205-81-47  
Ростов-на-Дону (863)308-18-15  
Рязань (4912)46-61-64  
Самара (846)206-03-16  
Санкт-Петербург (812)309-46-40  
Саратов (845)249-38-78

Смоленск (4812)29-41-54  
Сочи (862)225-72-31  
Ставрополь (8652)20-65-13  
Тверь (4822)63-31-35  
Томск (3822)98-41-53  
Тула (4872)74-02-29  
Тюмень (3452)66-21-18  
Ульяновск (8422)24-23-59  
Уфа (347)229-48-12  
Челябинск (351)202-03-61  
Череповец (8202)49-02-64  
Ярославль (4852)69-52-93

Эл. почта: [tsn@nt-rt.ru](mailto:tsn@nt-rt.ru) || Сайт: <http://toltrans.nt-rt.ru>